



**operatorul
pieței de
energie
electrică și
de gaze
naturale din
ROMÂNIA**

Ghid de utilizare a platformei de tranzacționare PCCB-NC

CUPRINS

1.	GENERALITĂȚI	3
2.	CONECTAREA LA SISTEMUL DE TRANZACȚIONARE AL PCCB-NC	4
2.1.	CONDIȚII TEHNICE DE ACCESARE A SISTEMULUI DE TRANZACȚIONARE AL PCCB-NC....	4
2.2.	CONECTAREA LA MODULUL SISTEMULUI DE TRANZACȚIONARE AL PCCB-NC PENTRU PARTICIPAREA LA SESIUNILE DE TRANZACȚIONARE ȘI VIZUALIZAREA REZULTATELOR	4
3.	MODULUL DE TRANZACȚIONARE.....	6
3.1.	PAGINA PRINCIPALĂ – MENIUL „PIEȚE”	6
3.2.	INSTRUMENTE	8
3.3.	INTRODUCEREA ORDINELOR.....	9
3.3.1.	Modalitatea de introducere individuală a ordinelor	10
3.3.2.	Introducerea ordinelor inactive – ordine locale și activarea acestora	14
3.3.3.	Modalitatea de introducere a ordinelor prin listă.....	15
3.3.3.1.	Introducerea ordinelor de cumpărare respectiv vânzare direct în piață	15
3.3.4.	Importarea ordinelor din Microsoft Excel.....	16
3.4.	REGULI DE ORDONARE	17
3.5.	DATE ÎN TIMP REAL – FERESTRELE DE ADÂNCIME	17
3.4.1	Fereastra “Adâncime piață”	18
3.4.2.	Fereastra “Adâncime preț”	18
3.6.	MENIUL „LISTA MEA DE URMĂRIRE”	19
3.7.	MENIUL „REGISTRU ORDINE”	20
3.7.1.	Suspendarea, Activarea și Anularea ordinelor	21
3.7.2	Modificarea ordinelor	23
3.8.	MENIUL „TRANZACȚII”	24
3.9.	MENIUL „ȘTIRI”	24
3.10.	MENIUL „CONFIGURARE”.....	25
3.11.	MENIUL „RAPOARTE”.....	28
3.11.1.	Statistici	28
3.11.2.	Tranzacții încheiate pe PCCB-NC	29
3.11.3.	Istoric ordine	29
3.11.4.	Tranzacțiile Participantului încheiate pe PCCB-NC	30
3.12.	FUNCTII GENERALE.....	30
4.	DECONECTAREA DE LA MODULUL DE TRANZACȚIONARE	31

1. GENERALITĂȚI

Pe întreg parcursul documentului "Ghid de utilizare a platformei de tranzacționare PCCB-NC", în cele ce urmează, termenii specifici Sistemului de Tranzacționare vor avea următoarea interpretare, și vor fi utilizați în conformitate cu definirea lor în "Regulamentul privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare", în "Convenție de participare pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă" și în "Procedura PCCB-NC".

Ordin: Oferta pentru energie electrică - Oferta având prețul și cantitatea de energie electrică ferm stabilite;

Cheie USB: Dispozitiv hardware extern care se conectează la calculator și permite Participantului înregistrat la PCCB-NC accesarea Sistemului de Tranzacționare;

Instrument: Instrument standard - Contractul definit în cadrul Sistemului de Tranzacționare al PCCB-NC pentru vânzarea/cumpărarea de energie electrică, având un cod alfanumeric unic de identificare.

Instrument tranzacționat	Contract bilateral
FWB_S_Ns_AN	Energie electrică livrată în bandă (00:00-24:00 CET, Luni - Duminică) pe perioada de o săptămână. Denumirea instrumentului cuprinde numărul săptămânii din an (NS) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).
FWV1_S_Ns_AN	Energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină (06:00-22:00 CET, Luni - Vineri) pe o perioadă de o săptămână. Denumirea instrumentului cuprinde numărul săptămânii din an (NS) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).
FWV2_S_Ns_AN	Energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină (06:00-22:00 CET, Luni - Duminică) pe o perioadă de o săptămână. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul săptămânii din an (NS) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).
FWG_S_Ns_AN	Energie electrică livrată în orele de gol de sarcină (00:00-06:00 și 22:00-24:00, Luni - Vineri și 00:00-24:00 CET, Sâmbătă - Duminică) pe perioada de o săptămână. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul săptămânii din an (NS) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).
FWB_L_NL_AN	Energie electrică livrată în bandă (00:00-24:00 CET, Luni - Duminică) pe perioadă de o lună calendaristică. Denumirea instrumentului cuprinde date privind denumirea lunii din an (NL) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).
FWV1_L_NL_AN	Energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină (06:00-22:00 CET, Luni - Vineri) pe perioadă de o lună calendaristică. Denumirea instrumentului cuprinde date privind denumirea lunii din an (NL) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).
FWV2_L_NL_AN	Energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină (06:00-22:00 CET, Luni - Duminică) pe perioadă de o lună calendaristică. Denumirea instrumentului cuprinde date privind denumirea lunii din an (NL) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).
FWG_L_NL_AN	Energie electrică livrată în orele de gol de sarcină (00:00-06:00 și 22:00-24:00, Luni - Vineri și 00:00-24:00 CET, Sâmbătă - Duminică) pe perioadă de o lună. Denumirea instrumentului cuprinde date privind denumirea lunii din an (NL) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).
FWB_TR_NTR_AN	Energie electrică livrată în bandă (00:00-24:00 CET, Luni - Duminică) pe perioada unui trimestru calendaristic. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul trimestrului (NTR) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).
FWV1_TR_NTR_AN	Energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină (06:00-22:00 CET, Luni - Vineri) pe perioadă de un trimestru. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul trimestrului (NTR) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).
FWV2_TR_NTR_AN	Energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină (06:00-22:00 CET, Luni - Duminică) pe perioadă de un trimestru. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul trimestrului (NTR) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).
FWG_TR_NTR_AN	Energie electrică livrată în orele de gol de sarcină (00:00-06:00 și 22:00-24:00, Luni - Vineri și 00:00-24:00 CET, Sâmbătă - Duminică) pe perioada de un trimestru. Denumirea instrumentului cuprinde date privind numărul trimestrului (NTR) și ultimele două cifre ale anului în care are loc livrarea (AN).
FWB_A_AN	Energie electrică livrată în bandă (00:00-24:00 CET, Luni - Duminică) pe perioadă de un an. Denumirea instrumentului cuprinde anul livrării.

FWV1_A_AN	Energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină sarcină (06:00-22:00 CET, Luni - Vineri) pe perioada de un an. Denumirea instrumentului cuprinde anul livrării.
FWV2_A_AN	Energie electrică livrată în orele de vârf de sarcină sarcină (06:00-22:00 CET, Luni - Duminică) pe perioada de un an. Denumirea instrumentului cuprinde anul livrării.
FWG_A_AN	Energie electrică livrată în orele de gol de sarcină (00:00-06:00 și 22:00-24:00, Luni – Vineri și 00:00-24:00 CET, Sâmbătă - Duminică) pe perioadă de un an. Denumirea instrumentului cuprinde anul livrării.

Sistemul de Tranzacționare utilizat pentru PCCB-NC este deservit de aplicația CONDICO ce oferă facilități multiple fiind creată în scopul tranzacționării prin mecanismele specifice negocierii continue. Ghidul de utilizare a platformei de tranzacționare PCCB-NC prezintă numai acele facilități ale aplicației cu relevanță pentru PCCB-NC.

2. CONECTAREA LA SISTEMUL DE TRANZACȚIONARE AL PCCB-NC

2.1. CONDIȚII TEHNICE DE ACCESARE A SISTEMULUI DE TRANZACȚIONARE AL PCCB-NC

Pentru accesul la Sistemul de Tranzacționare al PCCB-NC fiecare operator trebuie să dispună de:

- calculator echipat cu:
 - procesor Intel® Core™2 Duo CPU 2.4 GHz,
 - memorie 2 GB RAM,
 - rezoluție ecran UXGA (1600 x 1200);
- sistem de operare Windows XP (SP3) sau Windows 7 (32-bit) și cu Internet Explorer versiunea 7 sau mai nouă;
- conexiune la internet stabilă;
- cheie de autentificare (USB sau smartcard) configurată corespunzător având certificatul de Trading necesar accesului la Modulul de tranzacționare, conectată la calculator.

Precizări:

- Windows Vista nu este recomandat datorită unor posibile probleme de performanță;
- Rezoluția ecranului poate fi dependentă de setările personale de afișare preferate;
- O activitate intensă în piață poate avea impact asupra performanțelor în cazul conexiunilor de bandă largă slabe.

Operațiile pentru instalarea aplicațiilor necesare pentru rularea programului ActivCard care permite accesul prin intermediul certificatelor la Sistemul de Tranzacționare sunt prezentate în Instrucțiuni instalare smart-card pentru Windows 7, publicat pe site-ul web al OPCOM S.A.

2.2. CONECTAREA LA MODULUL SISTEMULUI DE TRANZACȚIONARE AL PCCB-NC PENTRU PARTICIPAREA LA SESIUNILE DE TRANZACȚIONARE ȘI VIZUALIZAREA REZULTATELOR

Sistemul de tranzacționare utilizat de către participanții la PCCB-NC este Modulul de tranzacționare. Pentru a se conecta la acest modul OPCOM S.A. alocă fiecărui participant înregistrat la piață un Nume de Utilizator și o Parolă.

ATENȚIE: Participantul la PCCB-NC este direct responsabil pentru păstrarea confidențialității numelui de utilizator și a parolei necesare pentru accesarea la Sistemul de tranzacționare.


Sucesiunea pașilor pe care participantul trebuie să îi parcurgă pentru conectarea la **Modulul de Tranzacționare** este următoarea:

- Se pornește stația de lucru unde a fost instalată aplicația Datakey sau SafeNet (după caz) cu cheia de acces conectată la port-ul USB al stației de lucru (sau după caz cu cititorul de smart card-uri conectat la port-ul USB);
- Se accesează adresa comunicată de către administratorii platformei pentru acest modul, respectiv <https://trd.opcom.ro/ct/>;




- Se lansează în funcționare aplicația clientului prin selectarea link-ului „Click here to launch the application”;
- Se completează datele de identificare proprii: **Username** respectiv **Password** în fereastra care se deschide;

Pas 1:
Nume Utilizator
Parola

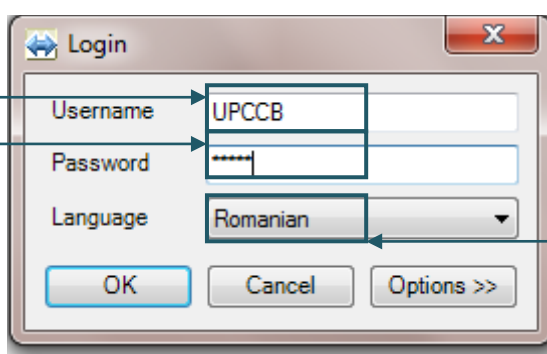


Pas 2:
Alegerea limbii pentru
logarea la sistemul de
tranzacționare (opțional).

- Se extinde fereastra de introducere a codului de utilizator și a parolei prin selectarea butonului “Options” și apoi se verifică faptul că este selectată opțiunea “Use certificate”.

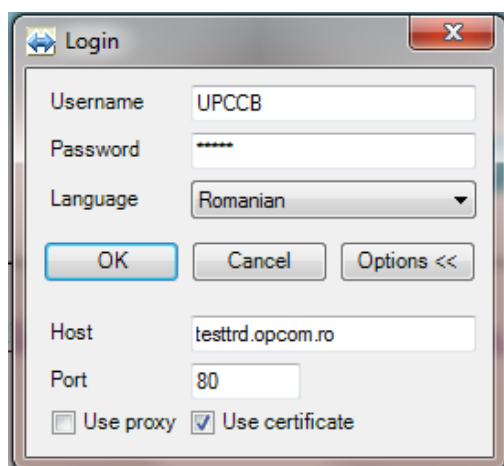

- În mod automat este afișată fereastra de confirmare a certificatului personalizat cu datele participantului la piață:

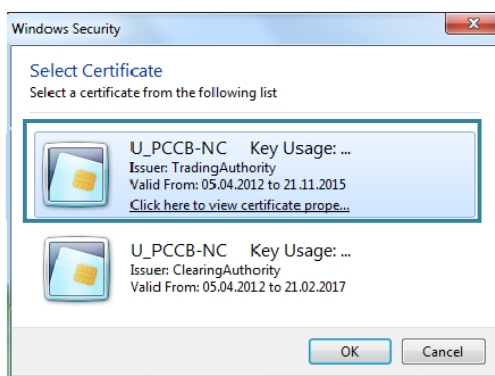


Ori de câte ori este afișată această fereastră se confirmă certificatul corespunzător, instalat de către OPCOM S.A. pentru PCCB-NC.


ATENȚIE: Participantul la PCCB-NC este direct responsabil pentru verificarea valabilității certificatului. În cazul în care se apropie data de expirare participantul trebuie să prezinte cardul/cheia de acces pentru a i se reînnoi certificatul.

- Se selectează **"Trading Authority"**;

Pentru certificarea cheii USB utilizatorul va introduce în fereastra apărută codul PIN "1245".

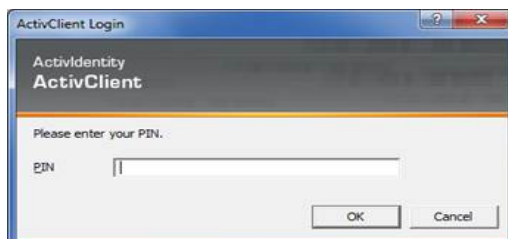

Pentru certificarea smart card-ului utilizatorul va introduce în fereastra apărută parola **"PASSWORD"** (caracterele utilizate trebuie să fie majuscule).

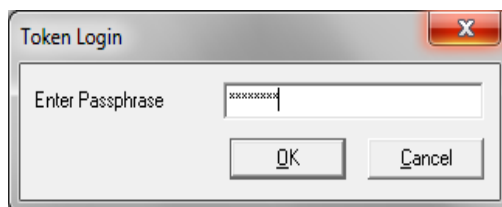


În cazul în care conectarea la Sistemul de Tranzacționare al PCCB-NC nu se realizează cu succes, se recomandă reluarea procesului de conectare de la etapa de introducere a adresei, după ce în prealabil cheia de acces a fost scoasă și apoi reinserată în port-ul USB și a fost repornit browser-ul "internet explorer" (sau echivalent).

3. MODULUL DE TRANZACȚIONARE

3.1. PAGINA PRINCIPALĂ – MENIUL „PIEȚE”


Imediat după conectarea la Sistemul de Tranzacționare se deschide pagina principală,

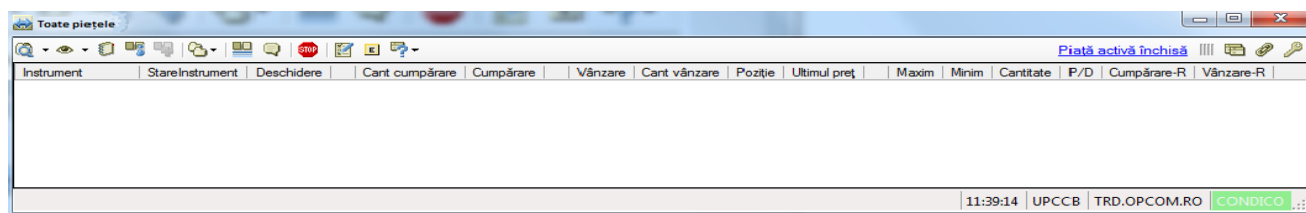


din care pot fi alese meniurile:



- **Piețe** – pot fi vizualizate toate piețele pe care sunt definite instrumente;

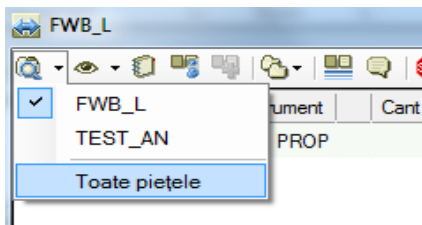


- **Lista mea de urmărire** – pot fi configurate una sau mai multe liste de instrumente pentru urmărirea numai a instrumentelor de care Participantul la PCCB-NC este interesat pentru a le vizualiza separat;

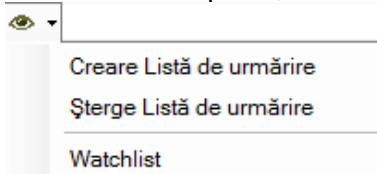


- **Registru ordine** – pot fi vizualizate ordinele proprii pe piața selectată, se pot modifica ordinele în sensul schimbării prețului și/sau cantității, ordinele pot fi retrase din piață, activate respectiv anulate;




- **Tranzacții companie** – pot fi vizualizate tranzacțiile proprii din piață ale Participantului aferente zilei curente;



- **Rapoarte** – pot fi vizualizate diverse rapoarte curente sau istorice referitoare la tranzacțiile încheiate sau ordine introduse în piață ale Participantului;




- **Declanșator tranzacție** – pot fi vizualizate în timp real tranzacțiile încheiate pe piață ale Participantului cu asigurarea anonimității;



- **Știri** – pot fi vizualizate mesajele transmise de către administratorul platformei de tranzacționare;



- **Suspendă pachet ordine** – se pot suspenda de către Participantul PCCB-NC ordinele din piață;



- **Configurare** – pot fi configurate ecranele proprii și pot fi introduse limitări pentru introducerea ordinelor proprii;




Configurare

- **Export date** – pot fi exportate date in format csv;




Export Date

- **Asistență** – pot fi vizualizate toate comenzile rapide.

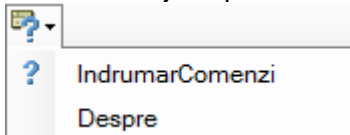


3.2. INSTRUMENTE

Din meniul „Piețe” prin selectarea pieței de interes, de exemplu **FWB_L** sunt afișate toate instrumentele definite pe această piață accesibile pentru ziua de tranzacționare curentă. Codul alfanumeric unic de identificare a fiecărui instrument din PCCB-NC tranzacționat va avea următoarea formă: **FWB_L_Luna_AA**.

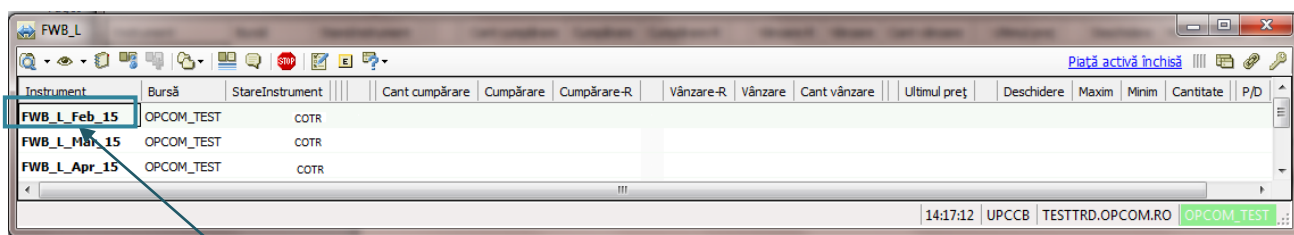

Codul alfanumeric unic de identificare al instrumentelor tranzacționate pe PCCB-NC este de forma FWB_L_Luna_AA , unde:
 FW- contract forward
 B – regim bandă (V1-regim vârf de tip 1, V2-regim vârf de tip 2, G-regim gol)
 Luna - numele lunii
 AA - anul livrării
 *codul de identificare al instrumentelor este definit la generalități

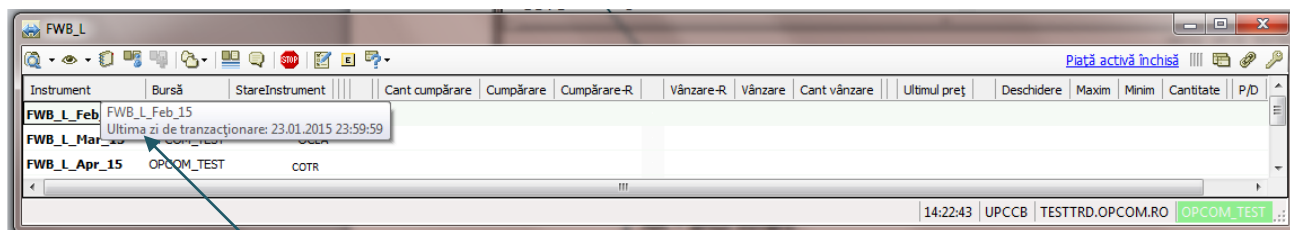


Prin poziționarea mouse-ului pe denumirea instrumentului Sistemul de tranzacționare va afișa în mod automat informații privind ultima zi de tranzacționare a instrumentului.

- **Instrument** – denumirea instrumentului;
- **Stare Instrument** – definește starea sistemului sau a instrumentelor. Diferite instrumente pot avea stări diferite:
 - **PRTR** – pre-trade – starea inițială a instrumentului pe parcursul căreia Participanții la PCCB-NC pot introduce, modifica ordine suspenda/activa și/sau anula ordine proprii de vânzare/cumpărare. Ordinele sunt vizibile numai în Registrul ordine propriu și nu se pot

încheia tranzacții. În această stare nu se poate efectua corelarea ordinelor introduse de către Participanții la PCCB-NC;

- **COTR** – tranzacționare continuă – stare a instrumentului pe parcursul căreia Participanții la PCCB-NC pot introduce, modifica, suspenda/activa și/sau anula ordine proprii de vânzare/cumpărare și pot încheia tranzacții. Corelarea ordinelor introduse de către Participanții la PCCB-NC se face în mod continuu și automat. Sistemul de Tranzacționare se afla în starea COTR în intervalul 12:00-14:00;
 - **PRCL** – pre-închidere – starea instrumentului după încheierea sesiunii de tranzacționare în care nu mai pot fi introduse ordine și nu se mai pot încheia tranzacții. Pe parcursul etapei caracterizată de această stare a pieței pot fi realizate numai acțiuni privind exportarea din Sistemul de tranzacționare de date statistice din meniul Rapoarte.
- **Deschidere** – primul preț pentru care există ordine pentru care este posibilă corelarea și deci realizarea de tranzacții (Lei/MWh);
 - **Cant Cumpărare** – cantitatea totală a ordinelor de cumpărare la cel mai bun (cel mai mare) preț de cumpărare (MWh);
 - **Cumpărare** – cel mai mare preț de cumpărare (Lei/MWh);
 - **Vânzare** – cel mai mic preț de vânzare (Lei/MWh);
 - **Cant Vânzare** – cantitatea totală a ordinelor de vânzare la cel mai bun (cel mai mic) preț de vânzare (MWh);
 - **Ultimul preț** – ultimul preț de tranzacționare în ziua curentă (Lei/MWh);
 - **Maxim** – prețul maxim de tranzacționare (Lei/MWh);
 - **Minim** – prețul minim de tranzacționare (Lei/MWh);
 - **Cantitate** – cantitatea totală tranzacționată (MWh). Când starea instrumentelor este COTR această coloană conține informații privind cantitatea totală tranzacționată;
 - **P/D** – cantitatea totală a pozițiilor deschise (ordine introduse în piață) ce au încheiat tranzacții (MWh);
 - **Cumpărare-R** – starea ordinelor de cumpărare atunci când traderul este restricționat (R);
 - **Vânzare-R** – starea ordinelor de vânzare atunci când traderul este restricționat (R).

Nota: La prima accesare a platformei informatice, utilizatorul poate configura ecranul "Pietre" în funcție de necesitățile sale, configurarea sugerată fiind:

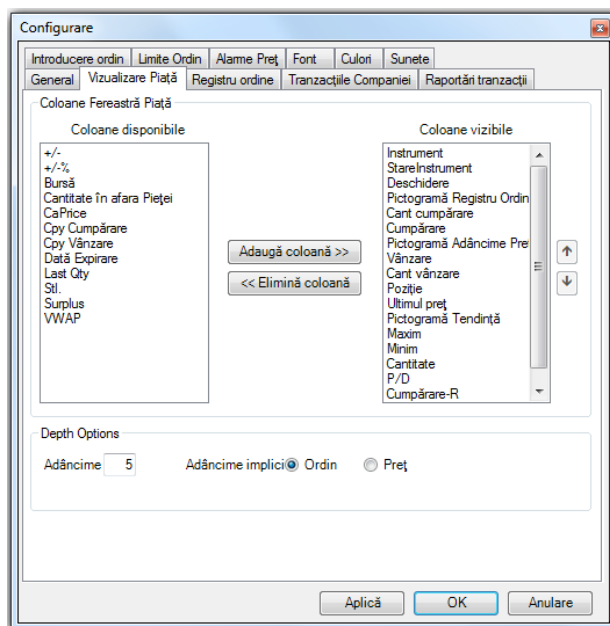

Toate informațiile se referă la sesiunea curentă de tranzacționare.

3.3. INTRODUCEREA ORDINELOR

Sistemul de Tranzacționare permite introducerea ordinelor ca:

- ordine active – ordine la piață, pe parcursul sesiunii de tranzacționare în care starea instrumentelor, din cadrul pieței este marcată cu COTR (tranzacționare continuă). Aceste ordine

sunt vizibile în piață (pentru toți participanții conectați) și se pot corela pe măsură ce se îndeplinește condiția de corelare;


- ordine inactive – ordine locale, marcate în Registrul ordine cu mențiunea "LOCAL", vizibile numai de Participantul care le-a introdus și care pot fi introduse pe parcursul sesiunii de tranzacționare când starea instrumentelor din cadrul pieței sunt marcate cu COTR.

Sistemul de Tranzacționare pune la dispoziție două modalități de introducere a ordinelor:

- Introducerea individuală a ordinelor active, pentru fiecare instrument aferent unei piețe definite pentru PCCB-NC este posibilă când piața se află în starea OPEN iar starea instrumentelor din cadrul pieței este marcată cu COTR (tranzacționare continuă).
- Introducerea prin listă de ordine a câte unui ordin de cumpărare și/sau câte unui ordin de vânzare pentru fiecare instrument aferent unei piețe definite pentru PCCB-NC. Acest mod de introducere a ofertelor este posibil când starea instrumentelor din cadrul pieței este COTR (tranzacționare continuă).

3.3.1. Modalitatea de introducere individuală a ordinelor


Din fereastra de piață deschisă pentru piața de interes, de exemplu **FWB_L**, prin selectarea butonului din dreapta în dreptul instrumentului pentru care se dorește introducerea de ordine sau dublu click pe numele instrumentului pentru care se dorește introducerea de ordine se deschide meniul din care se alege opțiunea „Introducere ordin” pentru a fi creat un ordin nou.

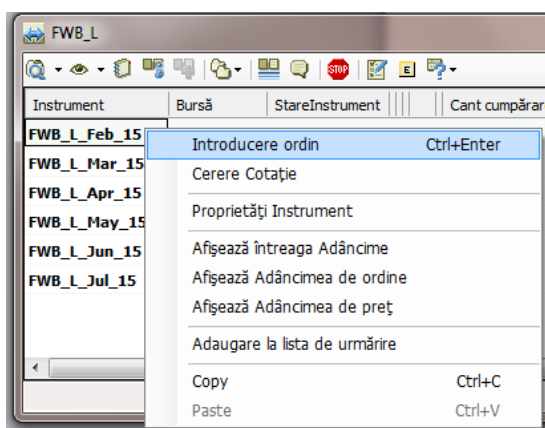

Prețurile ordinelor vor fi introduse în moneda oficială din România [Lei] cu maximum 2 zecimale după virgulă și vor fi numere pozitive.

Toate cantitățile ordinelor vor fi introduse în [MWh] fără zecimale și vor fi numere pozitive.

Sistemul de tranzacționare nu permite introducerea ofertelor cu cantități și prețuri nule, generând mesaje de eroare:

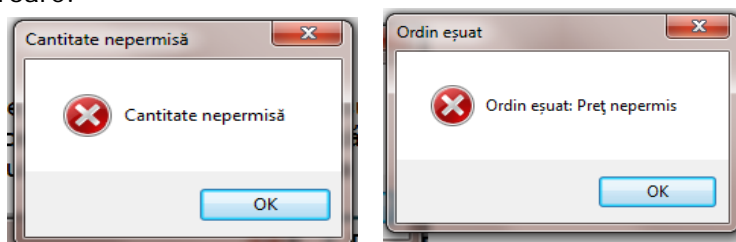

- **Ordine de cumpărare.**

Pasul 1: În fereastra "Introducere ordin" se selectează sensul ofertei "Cumpărare".

Pasul 2: În fereastra "Introducere ordin" se completează câmpurile "Cantitate" și "Preț". Fondul ferestrei aferente introducerii unui ordin de cumpărare este albastru.

Pasul 1: Selectarea sensului ofertei - Ofertă de cumpărare

Denumirea instrumentului

Pasul 2: Completarea câmpului "Cantitate" cu cantitatea oferată

Pasul 2: Completarea câmpului "Preț" cu prețul propus (Lei/MWh)

- Ordine de vânzare.

Pasul 1: În fereastra "Introducere ordin" se selectează sensul ofertei "Vânzare".

Pasul 2: În fereastra "Introducere ordin" se completează câmpurile "Cantitate" și "Preț". Fondul ferestrei aferente introducerii unui ordin de vânzare este roz.

Pasul 1: Selectarea sensului ofertei - Ofertă de vânzare

Denumirea instrumentului

Pasul 2: Completarea câmpului "Cantitate" cu cantitatea oferată (MWh)

Pasul 2: Completarea câmpului "Preț" cu prețul propus (Lei/MWh)

Pentru niciunul dintre tipurile de ordine nu trebuie modificat conținutul următoarelor câmpuri ale ferestrei "Introducere ordin":

- Câmpul „**Companie**” deoarece acesta reflectă în mod implicit codul alocat participantului la piață;
- Câmpul „**Cont**” deoarece acesta reflectă în mod implicit codul contului de tranzacționare alocat participantului la piață.

În cazul în care nu se selectează automat contul de tranzacționare aferent userului utilizat deschideți fereastra de introducere ordin cu toate opțiunile și selectați contul configurat.

Tipuri de ordine

Pentru Câmpul „Tip” participantul poate avea următoarele opțiuni acceptate pentru durata ordinelor:

- **Rest of Day** – ordinul introdus în Sistemul de tranzacționare este valabil până la sfârșitul sesiunii de tranzacționare respectiv de ora 14:00. În registru ordine apare în coloana "Valid: **RoD**". Ordinele de acest tip care au rămas necorelate sau care nu au fost retrase, vor fi anulate la expirarea sesiunii de tranzacționare deschisă pentru instrumentele specifice;
- **Good until date** – ordinul introdus în Sistemul de tranzacționare este valabil până la o dată stabilită începând cu data sesiunii următoare sesiunii curente de tranzacționare. În registru ordine apare în coloana "Valid:[**data expirării**]". Data se selectează din câmpul din dreapta. Ordinele vor fi anulate în timpul sesiunii de tranzacționare de la data specificată;


- **Good until expiry** - ordinul este valabil până la expirarea instrumentului pentru care a fost introdus în Sistemul de tranzacționare. În registru ordine apare în coloana "Valid: **GtC**".

Pe parcursul sesiunii de tranzacționare când starea instrumentului este COTR poate fi selectată opțiunea Stop loss prin care pot fi stabilite condiții de declanșare în piață a unui ordin în funcție de următoarele caracteristici ale ordinelor introduse de către ceilalți participanți la piață:

- Preț de vânzare mai mare sau cel puțin egal cu;
- Preț de vânzare mai mic sau cel mult egal cu;
- Preț de cumpărare mai mare sau cel puțin egal cu;
- Preț de cumpărare mai mic sau cel mult egal cu;
- Ultimul preț de tranzacționare mai mare sau cel puțin egal cu;
- Ultimul preț de tranzacționare mai mic sau cel mult egal cu.

Criteriile de declanșare în piața a unui ordin de tip **Stop loss** ce privesc prețurile de vânzare sau de cumpărare pot fi declanșatoare pentru activarea în piață a ordinului numai dacă ordinul este de tip **RoD**.

Criteriile de declanșare în piață a unui ordin de tip **Stop loss** ce privesc ultimul preț de tranzacționare sunt active și produc efectul dorit numai în cazul ordinelor de tip **"Fill and Kill"** sau **"Fill or Kill"**.

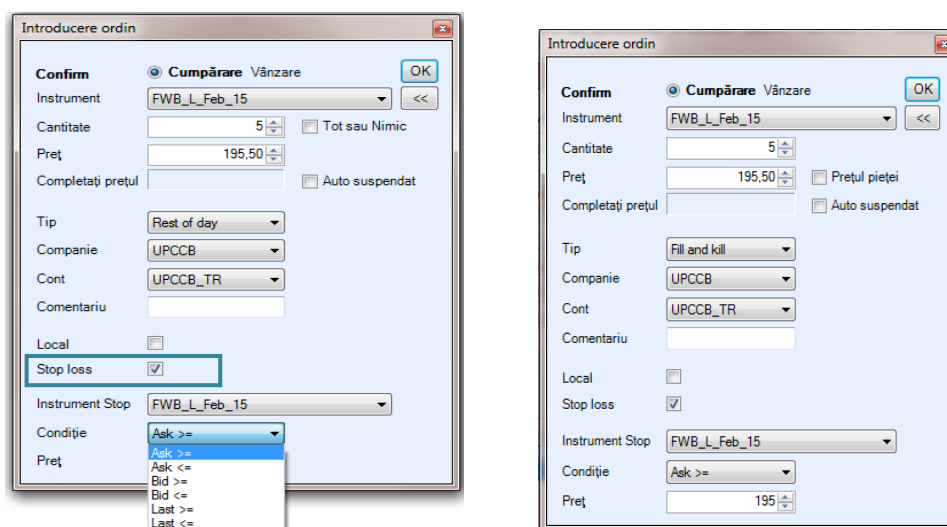

- **Fill and Kill** – la introducerea acestui tip de ordin în Sistemul de tranzacționare, dacă există un ordin de sens contrar în piață care îndeplinește condiția de corelare, acestea se corelează. Partea rămasă necorelată din ordinul **Fill and Kill** este anulată. În registru ordine apare în coloana **"Stare: StareOrdinTerminat"** și în coloana **"Motiv anulare: Partial traded"** sau **"Traded"** dacă s-a corelat total.

Dacă la introducerea unui ordin **Fill and Kill** nu există un ordin de sens contrar care îndeplinește condiția de corelare, ordinul **Fill and Kill** este anulat și este afișat un mesaj de informare. În registru ordine apare în coloana **"Stare: StareOrdinTerminat"**, în coloana **"Valid: IoC"** și în coloana **"Motiv anulare: Unfill"**.

- **Fill or Kill** – la introducerea acestui tip de ordin în Sistemul de tranzacționare dacă există un ordin de sens contrar în piață, cu cel puțin aceeași cantitate care îndeplinește condiția de corelare, acestea se corelează pentru întreaga cantitate. În registru ordine apare în coloana **"Stare: StareOrdinTerminat"** și în coloana **"Motiv anulare: Traded"**;

Dacă la introducerea unui ordin **Fill or Kill** nu există un ordin de sens contrar care îndeplinește condiția de corelare, sau corelarea s-ar realiza la cantitate mai mică decât cantitatea ordinului **Fill or Kill** acesta este anulat și este afișat un mesaj de informare. În registru ordine apare în coloana **"Stare: StareOrdinTerminat"**, în coloana **"Valid: IoC"** și în coloana **"Motiv anulare: Unfill"**;

- **Call auction** – acest tip de ordin nu are relevanță pentru tranzacționarea continuă, prin urmare la încercarea de introducere a unui astfel de ordin Sistemul de tranzacționare generează mesaj de eroare: **Ordin eşuat**;
- **Timed Order** – ordinul introdus în Sistemul de tranzacționare este valabil până la o anumită oră din sesiunea de tranzacționare precizată la introducerea ordinului. După termenul de expirare starea ordinului devine **"StareOrdinTerminat"**. În registru ordine apare în coloana **"Valid: [ora de expirare]"** și în coloana **"Motiv anulare: Expired"**;

"Hit Order" – este o modalitate rapidă de introducere a unui ordin care să se coreleze cu un ordin existent în Sistemul de tranzacționare. Prin selectarea unui ordin din piață se permite crearea unui ordin de tipul **Fill or Kill** de sens contrar cu aceeași cantitate și același preț cu ordinul selectat. Această facilitate se poate accesa fie prin dublu click pe ordinul ales fie cu click dreapta și alegerea opțiunii **"Hit Order"**.

În câmpul **"Comentariu"** pot fi completate precizări ce vor fi afișate doar în meniul "Registru ordine" propriu Participantului la PCCB-NC, aceste precizări nu vor fi vizibile pentru ceilalți Participanți la PCCB-NC.

Prin selectarea opțiunii **"Tot sau nimic"** participanții la PCCB-NC se pot asigura asupra executării unui ordin dacă condițiile de corelare permit, a întregii cantități propuse și menținerii ordinului în piață până la încheierea sesiunii de tranzacționare.

Prin selectarea opțiunii **"Auto suspendat"** ordinul va deveni inactiv imediat ce Participantul la PCCB-NC se deconectează de la Sistemul de tranzacționare.

După completarea unei ferestre Introducere Ordin (de vânzare respectiv cumpărare) se apasă butonul **"OK"**.

După introducerea unui ordin valoarea aferentă Cantității și Prețului devine 0 cu scopul de a preveni introducerea accidentală a unui alt ordin.


3.3.2. Introducerea ordinelor inactice – ordine locale și activarea acestora

Prin selectarea opțiunii „Ordin Local” din fereastra “Introducere ordin”, indiferent de sensul ofertei (de cumpărare sau de vânzare), se creează un ordin inactiv, vizibil doar în Registrul ordine al participantului la PCCB-NC.


Ordinele marcate ca **"LOCAL"** pot fi activate ulterior din meniul „Registru ordine” prin derularea următorilor pași:

Tim	Parte	Instrument	Bursă	Stare	Preț	În așteptare	Închis	Comentz	Cod cont	Denumire cont	Trader	Companie	Valid
05.01.200	C	FWB_L_Jan_15	CONDICO	StareOrdinLocal	201,33	5	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB	RoD

Pasul 1 activare ordin LOCAL: Prin click dreapta pe ordinul Local care se dorește a fi activat se alege opțiunea Activează Ordin și se apasă OK.

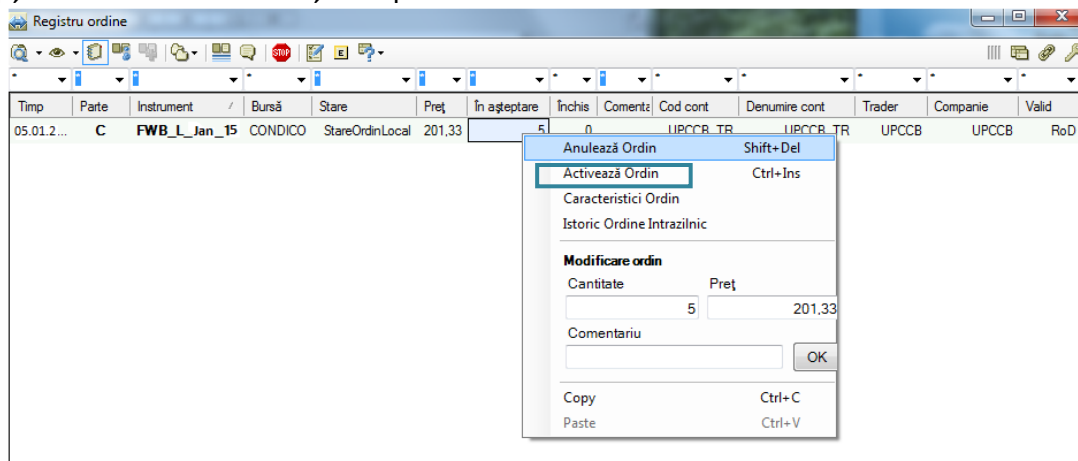

Pasul 2 activare ordin LOCAL: Participantul primește din partea Sistemului de tranzacționare un mesaj de confirmare de forma:

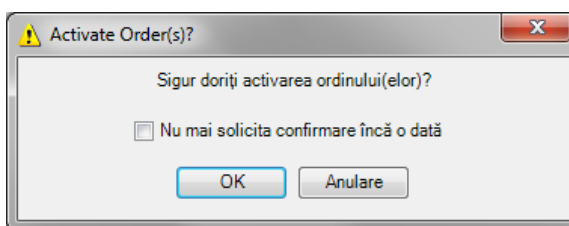

Dupa selectarea butonului OK, starea ordinului activat se va schimba în **"StareOrdinPiață"**.

3.3.3. Modalitatea de introducere a ordinelor prin listă

Pe parcursul sesiunii de tranzacționare în care starea instrumentelor este COTR, Sistemul de Tranzacționare oferă Participanților la PCCB-NC posibilitatea introducerii prin aceeași listă de ordine de cumpărare respectiv de vânzare, câte unul pentru fiecare instrument.

Sunt două modalități de introducere a ordinelor prin listă:

- Introducerea ordinelor direct în piață;
- Importarea ordinelor din Microsoft Excel.



3.3.3.1. Introducerea ordinelor de cumpărare respectiv vânzare direct în piață

se realizează prin completarea spațiilor aferente valorilor pentru cantitate respectiv preț așa cum este prezentat mai jos:

Instrument	StareInstrument	Deschidere	Cant. cumpărare	Cumpărare	Vânzare	Cant. vânzare	Poziție	Ultimul preț	Maxim	Minim	Cantitate	P/D	Cumpărare-R	Vânzare-R
FWB_L_Jan_15	COTR		11	222										


Ordinul pentru instrumentul FWB_L_Jan_15 trebuie să respecte regulile de introducere a ordinelor (cantități-numere fără zecimale, preț – numere cu două zecimale)

Prin selectarea suprafeței care cuprinde aceste valori și apăsarea CTRL+ENTER, se va deschide o nouă fereastră pentru confirmarea introducerii ordinelor. Se alege OK, ceea ce conduce la o nouă fereastră de această dată pentru confirmarea contului de tranzacționare:

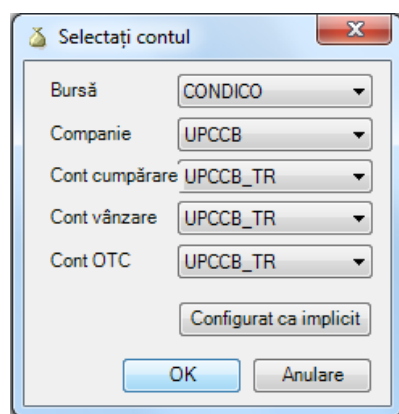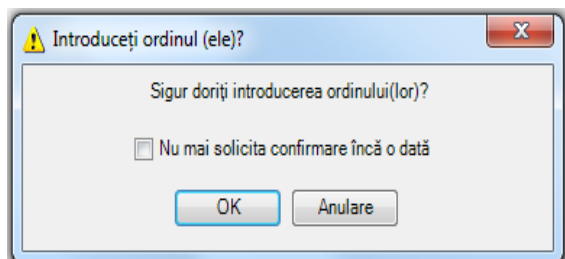

După selectarea butonului OK, vor fi introduse în piață doar ordinele care se conformează regulilor de introducere a ordinelor din punctul de vedere al formatului valorilor introduse și al restricțiilor impuse.



Dacă regula de introducere fără zecimale a valorii cantităților ordinelor de cumpărare respectiv vânzare nu este respectată, Participantul va primi un mesaj de forma

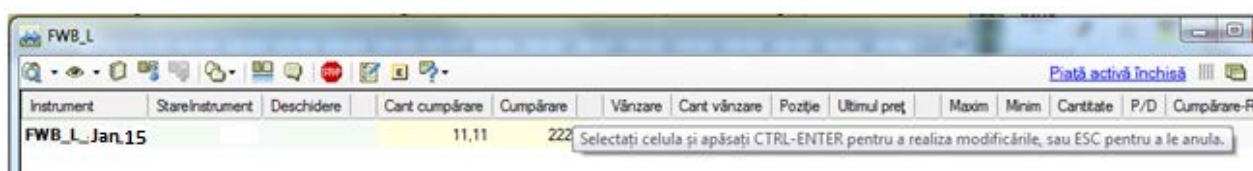



3.3.4. Importarea ordinelor din Microsoft Excel

Sistemul de tranzacționare oferă Participantilor posibilitatea introducerii ordinelor prin utilizarea Excel-ului. După completarea în Excel a valorilor aferente coloanelor cantitate și preț, acestea se vor selecta și prin click dreapta se alege "Copy" din meniul afișat.

Se alege celula aferentă valorii cantității dacă se introduc ordine de cumpărare respectiv prețului dacă se introduc ordine de vânzare și prin click dreapta se va selecta opțiunea "Paste" din meniul afișat.

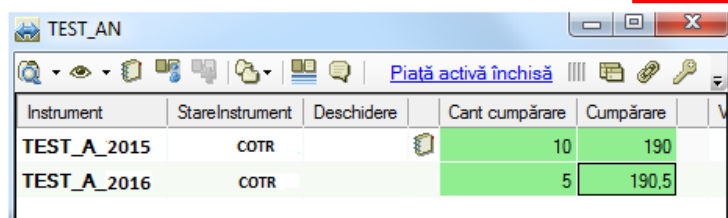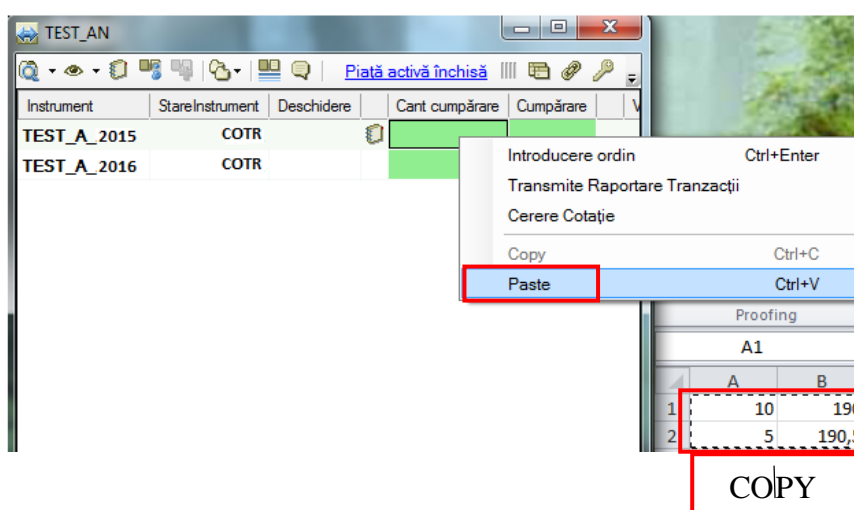

Similar modalității de introducere a ordinelor direct în piață (prin selectarea suprafeței care cuprinde aceste valori și apăsarea CTRL+ENTER), Participantul primește atât mesajul de confirmare pentru introducerea ordinelor cât și mesajul de confirmare a contului de tranzacționare. Pentru ambele ferestre se va selecta butonul OK.

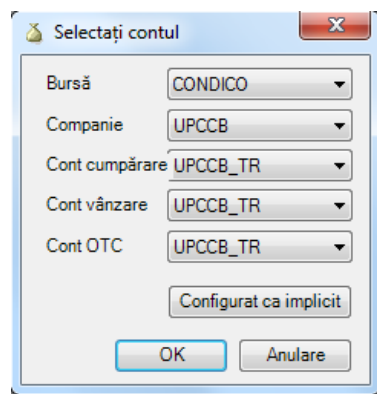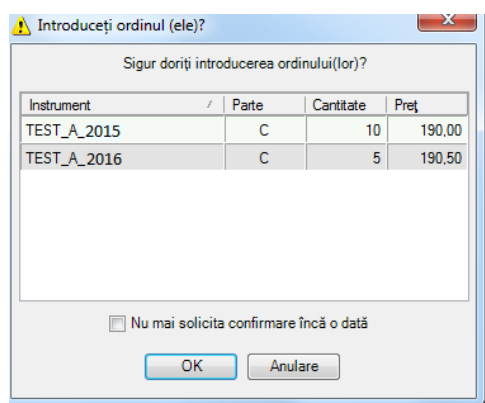

3.4. REGULI DE ORDONARE

Ordinele sunt ordonate automat de către Sistemul de Tranzacționare.

Ordinele de cumpărare sunt ordonate descrescător funcție de preț, iar ordinele de vânzare sunt ordonate crescător funcție de preț.

Ordinul de cumpărare cu cel mai mare preț este ordonat primul și va fi primul ordin de cumpărare corelat.

Ordinul de vânzare cu cel mai mic preț este ordonat primul și va fi primul ordin de vânzare corelat.


În cazul în care două sau mai multe ordine de același sens au prețuri egale acestea vor fi ordonate funcție de marca de timp, corelarea se va face începând de la cea mai veche până la cea mai recentă ofertă.


Sistemul de Tranzacționare nu permite corelare unui ordin de cumpărare cu un ordin de vânzare care aparțin aceluiași participant. În această situație sistemul elimină automat de la tranzacționare ordinul de cumpărare introdus în Sistemul de Tranzacționare de către respectivul participant.

În cazul în care nu se deschide fereastra adâncimea de piață, ecranul Piețe afișează cele mai bune ordine de cumpărare/vânzare, respectiv cel mai bun preț și cantitatea totală disponibilă în piață la cel mai bun preț de cumpărare/vânzare.



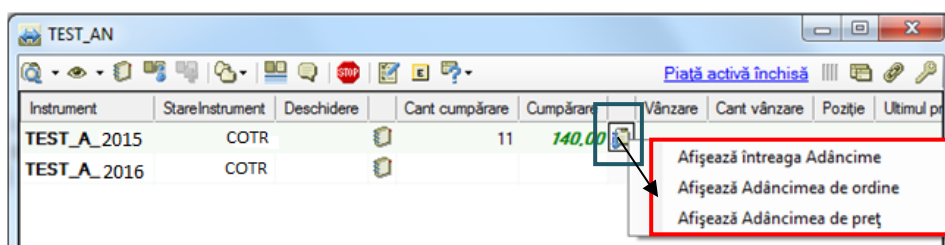

3.5. DATE ÎN TIMP REAL – FERESTRELE DE ADÂNCIME

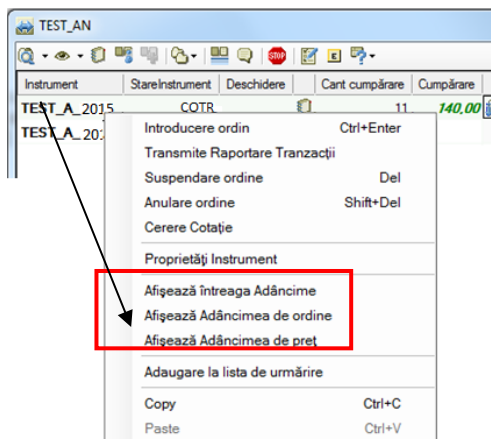Ferestrele de adâncime se pot vizualiza prin dublu click pe simbolul Adâncimii respectiv selectând una din opțiunile meniurilor afișate, prin click dreapta pe denumirea instrumentului:






Simbolul Adâncimii poate fi afișat astfel:

-  - Participantul la PCCB-NC nu are ordine introduse pe intervalul de tranzacționare respectiv, dar există ordine introduse de alți participanți;
-  - Participantul la PCCB-NC are pe instrumentul respectiv numai ordin(e) de cumpărare;
-  - Participantul la PCCB-NC are pe instrumentul respectiv numai ordin(e) de vânzare;
-  - Participantul la PCCB-NC are pe instrumentul respectiv atât ordin(e) de cumpărare cât și ordin(e) de vânzare.

În cazul activării opțiunii **"Afișează întreaga Adâncime"**, se deschide o fereastră în care este afișată întreaga adâncime a ordinelor (ordinele introduse și ordonate conform regulilor de ordonare).


3.4.1 Fereastra "Adâncime ordine"

În cazul activării acestei opțiuni prin dublu click pe simbolul Adâncimii, în partea de sus a ecranului care se deschide, vor fi afișate ordonat, funcție de criteriile de prioritate (cel mai bun preț, marcă de timp) primele 10 ordine introduse în piață pentru acel instrument, atât pe parte de vânzare cât și pe parte de cumpărare. Numărul de ordine afișate prin această opțiune poate fi configurat de participanții PCCB-NC din meniul **"Configurare"**, dar nu mai mare ca 10. Ordinele proprii sunt evidențiate în această listă cu caractere italice de culoare verde.

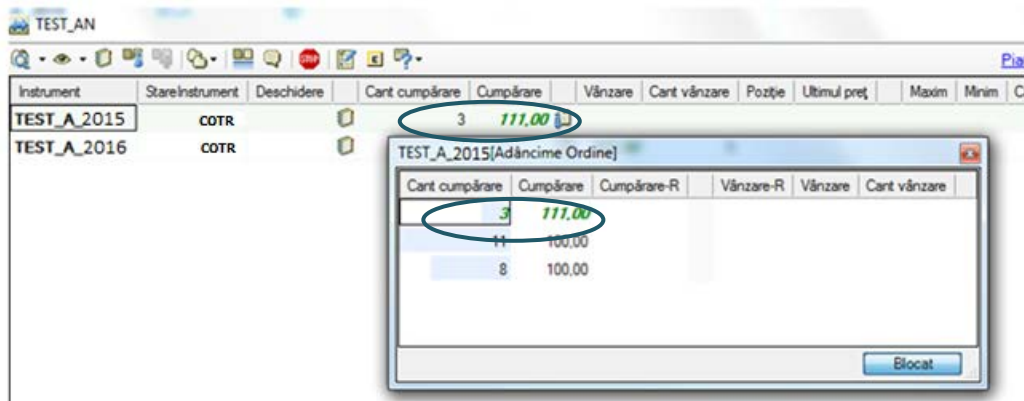

3.4.2 Fereastra "Adâncime preț"

Prin selectarea "Afișează adâncimea de preț" din meniurile prezentate mai sus, pot fi vizualizate ordinele sortate pe criteriu de preț. În această fereastră cantitățile ordinelor cu același preț sunt cumulate.

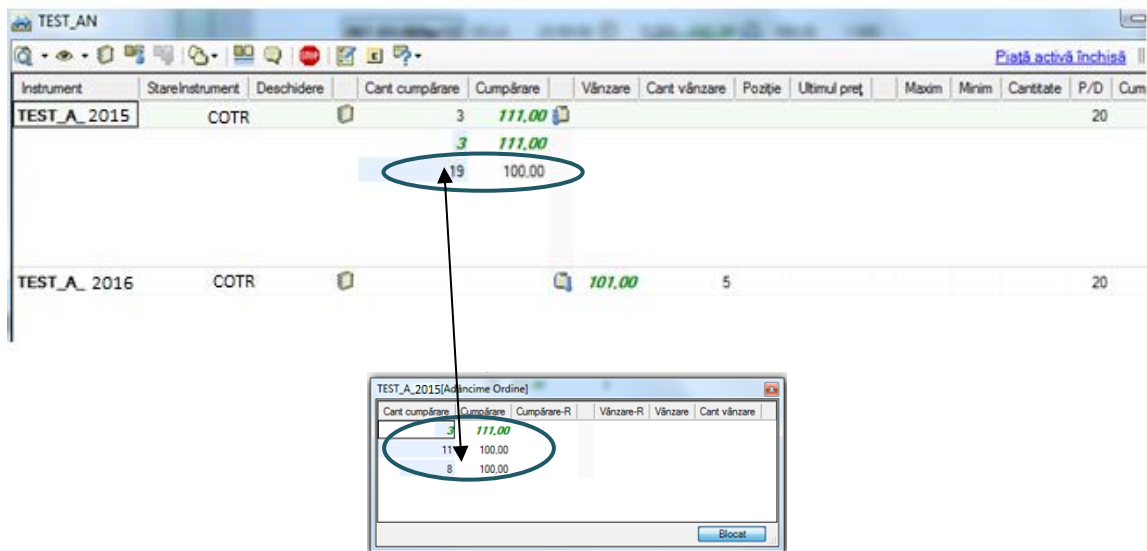



În fereastra "Adâncime ordine", Participantul are posibilitatea modificării valorilor aferente prețului și cantității.

3.6. MENIUL „LISTA MEA DE URMĂRIRE”


În cazul în care Participanții la PCCB-NC sunt interesați să tranzacționeze pentru mai multe instrumente din cadrul sesiuni de tranzacționare, Sistemul de Tranzacționare le oferă posibilitatea să își creeze una sau mai multe liste de urmărire a respectivelor instrumente.

Pentru a crea/șterge o listă de urmărire se procedează astfel:


- Se selectează din meniul "Lista mea de urmărire" opțiunea "Creează Listă de urmărire";
- Se tastează numele listei de urmărire care se crează (07.01.2015).

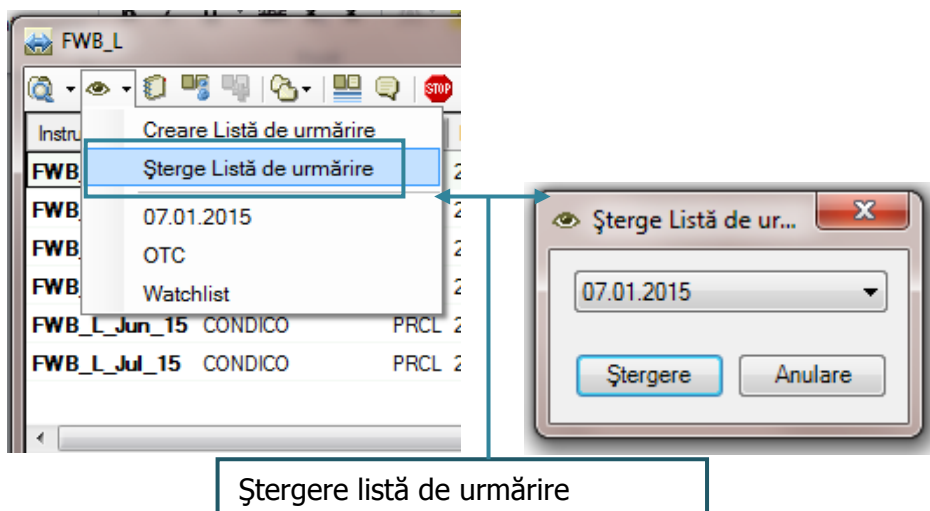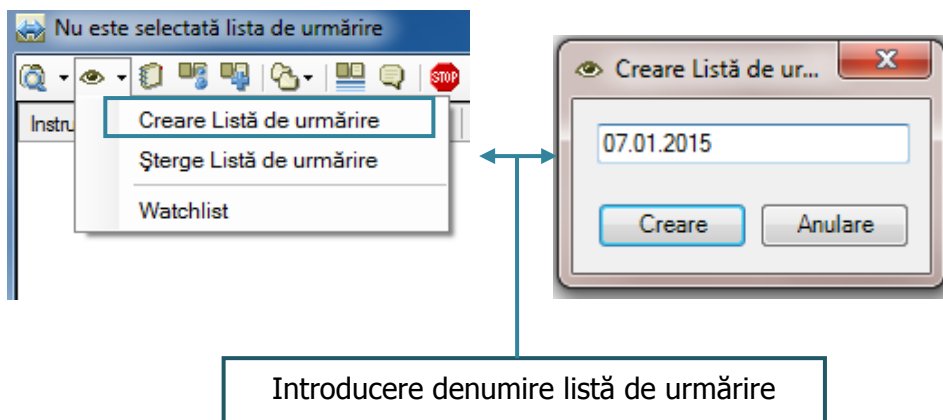

Pentru a adăuga/șterge un instrument în/din lista de urmărire se alege opțiunea dorită din meniul contextual (Adăugare la lista de urmărire/Sterge din lista de Urmărire).

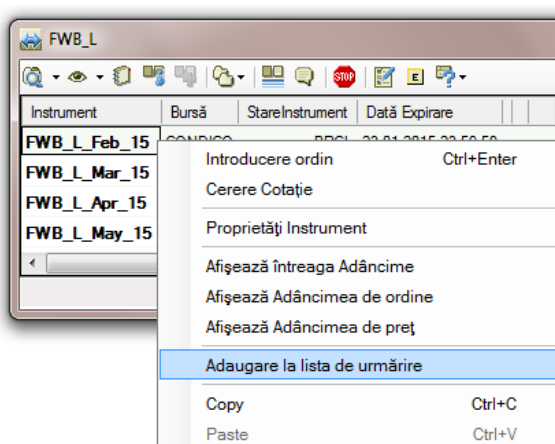

Participantul poate vizualiza următorul mesaj transmis de Sistemul de Tranzacționare prin care i se oferă posibilitatea alegerii listei de urmărire dorite pentru adăugarea instrumentului selectat.

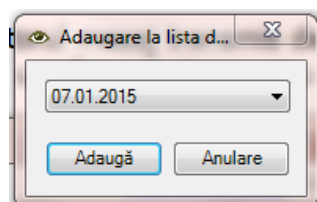

În cazul în care au fost definite mai multe liste de urmărire, selectarea listei de urmărire dorite se realizează din bara de sus a ferestrei de piață, selectând meniul - "Lista mea de urmărire".

Listele de urmărire create rămân la dispoziția participantului la PCCB-NC până în momentul în care acesta decide să le ștergă.

3.7. MENIUL „REGISTRU ORDINE”

Afișarea Registrului de ordine

Instrument	StareInstrument	Deschidere	Cant cumpărare	Cumpărare	Vânzare	Cant vânzare	P
TEST_A_20			3	111.00			
TEST_A_2016	COTR				101.00	5	

Afișarea Registrului de ordine pentru instrumentul de interes

Timp	Parte	Stare	Preț	În așteptare	Închis	Comentariu	Cod cont	Denumire cont	Trader	Companie	Valid	Motiv anulare	Cod
05.01.2015 12:14:17	C	StareOrdinLocal	190.50	5	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB		RoD	
06.01.2015 11:55:39	V	StareOrdinPiață	101.00	5	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB		RoD	
06.01.2015 12:46:58	V	StareOrdinPiață	102.00	6	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB		RoD	

În meniul "Registru ordine" Participanții la PCCB-NC pot vizualiza propriile ordine și starea acestora. De asemenea din acest meniu ei își pot modifica, suspenda (respectiv activa) și anula ordinele. Fontul celulei corespunzătoare Părții de cumpărare (C) este albastru, iar cel corespunzător Părții de vânzare (V) este roz.

Timp	Parte	Instrument	Bursă	Stare	Preț	În așteptare	Închis	Comentariu	Cod cont	Denumire cont	Trader	Companie	Valid
06.01.2015 12:21:38	C	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinLocal	120.00	10	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB	
06.01.2015 12:21:55	C	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinLocal	140.00	11	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB	
06.01.2015 11:53:31	C	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinPiață	111.00	3	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB	
06.01.2015 12:14:17	C	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinLocal	190.50	5	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB	
06.01.2015 11:55:39	V	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinPiață	101.00	5	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB	
06.01.2015 12:46:58	V	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinPiață	102.00	6	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB	

3.7.1. Suspendarea, Activarea și Anularea ordinelor

Participanții pot introduce ordine locale și ordine active în piață.

Ordinul activ în piață este ordinul care va fi considerat în stabilirea tranzacțiilor.

Ordinul local este un ordin care nu este activ în piață, dar care poate fi activat de către participant în orice moment din cursul sesiunii de tranzacționare.

Pentru a suspenda sau anula un ordin activ în piață, respectiv a activa un ordin local se utilizează meniul „Registru ordine”, click dreapta pe ordinul la care se aplică acțiunea.


Participanții la PCCB-NC pot anula atât ordine active în piață cât și ordine locale.

Un **ordin din piață** poate fi anulat respectiv suspendat prin alegerea opțiunii **"Anulează Ordin"** sau **"Suspendă Ordin"** și selectarea butonului OK:


În cazul selectării comenzii **"Anulează Ordin"**, Participantul va primi din partea Sistemului de tranzacționare mesajul de confirmare:

După selectarea butonului OK, starea ordinului va fi „StareOrdinTerminat” iar în dreptul coloanei Motiv anulare apare User. Un ordin anulat nu mai poate fi activat în piață.


Timp	Parte	Instrument	Bursă	Stare	Preț	În așteptare	Închis	Comentariu	Cod cont	Denumire cont	Trader	Companie	Valid	Motiv anulare	Cod ordin piață
06.01.2015 12:21:38	C	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinLocal	120.00	10	0	comentariu	UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB	RuO		-1
06.01.2015 12:21:55	C	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinTerminat	140.00	0	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB	RuO	User	-1
06.01.2015 11:53:31	C	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinLocal	190.50	5	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB	RuO		-1
06.01.2015 11:55:39	V	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinLocal	101.00	5	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB	RuO		-1
06.01.2015 12:46:58	V	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinLocal	102.00	6	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UPCCB	RuO		-1

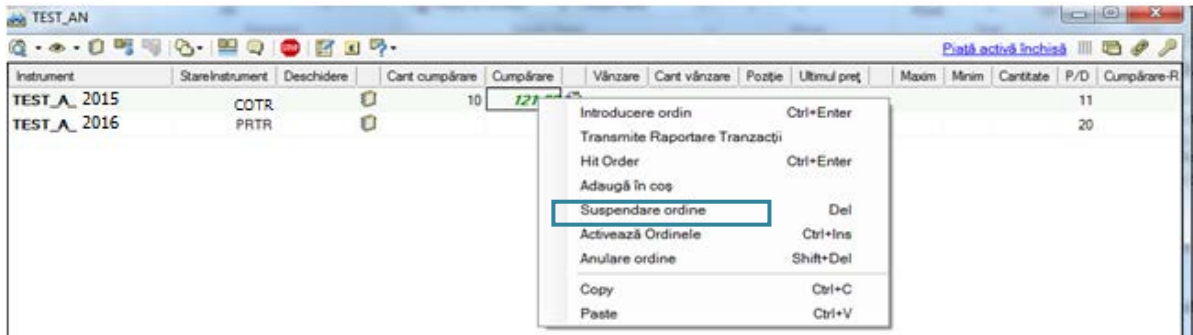


În cazul selectării comenzii **"Suspendă Ordin"**, Participantul va primi din partea Sistemului de tranzacționare mesajul de confirmare:

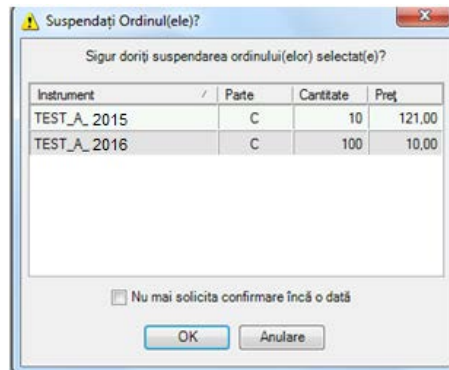


După selectarea butonului OK, starea ordinului va fi **"StareOrdinLocal"**, Participantul la PCCB-NC având posibilitatea reintroducerii acestui ordin în piață prin activare în cursul sesiunii de tranzacționare.

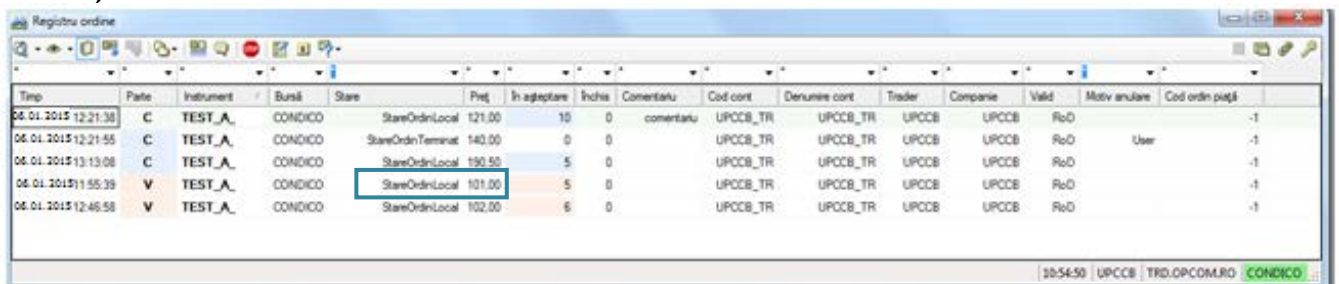

Un **ordin local** poate fi anulat respectiv activat:

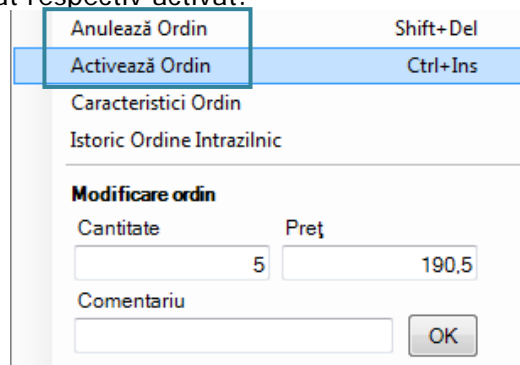

În cazul selectării comenzii **"Activează Ordin"**, Participantul va primi din partea Sistemului de tranzacționare mesajul de confirmare:

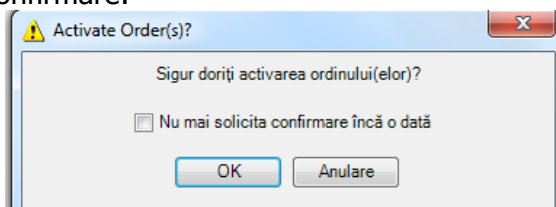

După selectarea butonului OK, starea ordinului va fi **"StareOrdinPiață"**.

Tip	Parte	Instrument	Bursă	Stare	Preț	În așteptare	Închis	Comentariu	Cod cont	Denumire cont	Trader	Cc
06.01.2015 12:21:38	C	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinLocal	120.00	10	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	
06.01.2015 12:21:55	C	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinLocal	140.00	11	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	
06.01.2015 11:53:31	C	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinTerminat	111.00	0	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	
06.01.2015 12:14:17	C	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinLocal	190.50	5	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	
06.01.2015 11:55:39	V	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinLocal	101.00	5	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	
06.01.2015 12:46:58	V	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinPiață	02.00	6	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	

Ordinele afișate în fereastra „Registru ordine” pot fi filtrate prin selectarea butonului „▼”

Tipul ordinului: de cumpărare respectiv de vânzare

Participantul are posibilitatea exportării datelor în format Csv.

Starea ordinelor introduse de Participanții la PCCB-NC poate fi:

- **StareOrdinPiață** – ordin activ în piață;
- **StareOrdinLocal** – ordin suspendat – inactiv;
- **StareOrdinTerminat**:
 - ordin care a dus la încheierea unei tranzacții. În acest caz în coloana „Motiv anulare” apare „**Traded**”;
 - ordin de tip Fill and Kill care nu s-a corelat sau care s-a corelat parțial, cantitatea rămasă necorelată fiind eliminate automat din piață. În aceste cazuri în coloana „Motiv anulare” apare „**Unfill**” sau „**Partial traded**”;
 - ordin de tip Fill or Kill care nu a îndeplinit condiția de corelare. În acest caz în coloana „Motiv anulare” apare „**Unfill**”;
 - ordin anulat. În acest caz în coloana „Motiv” apare „**User**”, dacă anularea s-a realizat de la terminalul participantului la piață.

3.7.2 Modificarea ordinelor

Din fereastra „Registru Ordine”, Participanții pot modifica un ordin activ sau un ordin suspendat prin selectarea opțiunii „**Modificare ordin**”.

Prin selectarea „Preț”-ului sau „Volum”-ului ordinului care urmează să fie modificat se deschide o fereastră așa cum este ilustrat mai jos.

Modificare ordin

Cantitate: 10 Preț: 121

Comentariu: comentariu OK

Temp	Parte	Instrument	Bursă	Stare	Preț	In. ajustare	Inchis	Comentariu	Cod cont	Denumire cont	Trader	Companie
06.01.2015 12:21:38	C	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinLocal	121,00	10	0	comentariu	UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UP
06.01.2015 12:21:55	C	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinLocal	140,00	11	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UP
06.01.2015 11:53:31	C	TEST_A_2015	CONDICO	StareOrdinTerminat	111,00	0	0		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	UP

În cazul modificării valorii aferente prețului și/sau cantității, Sistemul de Tranzacționare va considera acest ordin ca nou introdus și îi va atribui o nouă marcă de timp.

Fereastra pentru modificarea unui ordin se poate deschide și prin selecție click dreapta pe ordinul pe care Participantul PCCB-NC dorește să-l modifice, în adâncimea de piață din ecranul **Piețe**.

3.8. MENIUL „TRANZACȚII”

Selectând acest meniu Participantii își pot vizualiza confirmările de tranzacții încheiate pe parcursul cursul sesiunii de tranzacționare curentă. Informațiile din acest meniu sunt actualizate la încheierea fiecărei tranzacții.

Temp	Parte	Stare	Cod	Trader	Instrument	Bursă	Preț	Cantitate	Comentariu	Cod cont	Denumire cont	Companie	Contraparte
14:19:07	V	StareTranzacțiePiață	819	UPCCB	TEST_A_2015	CONDICO	100,00	11		UPCCB_TR	UPCCB_TR	UPCCB	

Tranzacție de vânzare pentru instrumentul TEST_A_2015, pentru o cantitate de 11 MWh/contract, la un preț de 100,00 Lei/MWh.

Tranzacțiile pot fi filtrate funcție de fiecare element din capul de tabel al ferestrei „Tranzacțiile Companiei” prin selectarea „▼”.


Pentru activarea opțiunilor se apasă „▼” și se alege elementul funcție de care se dorește filtrarea. Pentru dezactivarea opțiunii selectate se apasă „▼” și se alege „* ”.

3.9. MENIUL „ȘTIRI”

Prin selectarea acestui meniu Participantii la PCCB-NC pot vizualiza mesajele transmise de către administratorul Sistemului de tranzacționare, precum și ora la care acestea au fost transmise. Sunt primite și mesaje particularizate (participantii le primesc individual) la încheierea unei tranzacții proprii sau în cazul alertelor privind limitările configurate.



Ora Locală	Ora Pieței	Mesaj
14:00:01	14:00:00	PCCB-NC Inchiderea sesiunii de tranzacționare
14:00:00	13:59:59	Closing INT_FIN-17-08Jan15 instrument
13:00:00	12:59:59	Closing INT_FIN-16-08Jan15 instrument
12:01:49	12:01:49	Comisia de licitație poate fi contactata la nr. de telefon 0213071446
12:00:01	12:00:00	PCCB-NC Deschiderea sesiunii de tranzacționare
12:00:00	11:59:59	Closing INT_FIN-15-08Jan15 instrument

În bara de jos a aplicației, Participantul are posibilitatea vizualizării ultimului mesaj transmis de către administratorul Sistemului de tranzacționare:



3.10. MENIUL „CONFIGURARE”


Din acest meniu pot fi alese opțiunile precizate în ecranul de mai jos pentru particularizarea ecranelor proprii ale aplicației.

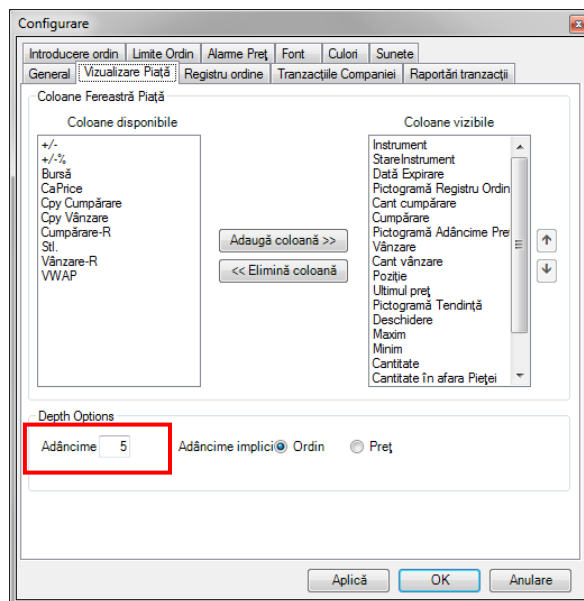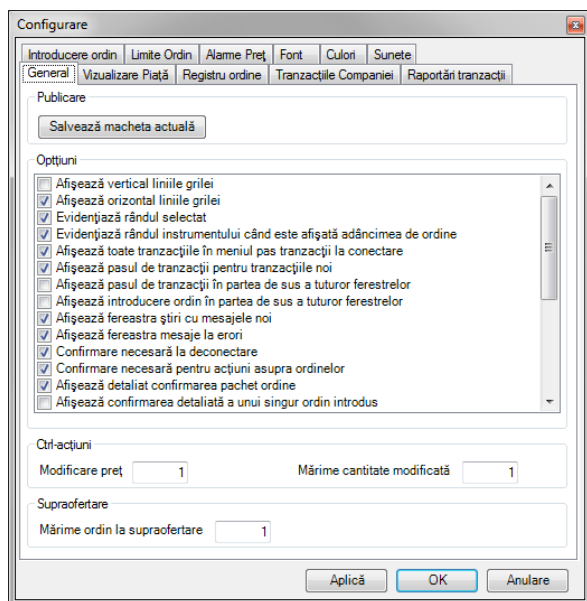

Selectând opțiunile „**Vizualizare Piață**”, „**Registru ordine**”, „**Tranzacțiile Companiei**” și „**Raportări tranzacții**” pot fi adăugate/eliminate coloanele care vor fi vizualizate la accesarea ferestrelor respective.

De asemenea din fereastra corespunzătoare opțiunii „**Vizualizare Piață**” poate fi ales numărul maxim de instrumente care apar în listă, respectiv numărul ordinelor care apar în adâncimea de preț (maxim 10).




Selectând opțiunea „**Limitări ordine**” din meniul „**Configurare**”, participantul poate să-și selecteze limitări de volum sau preț pentru introducerea ordinelor.

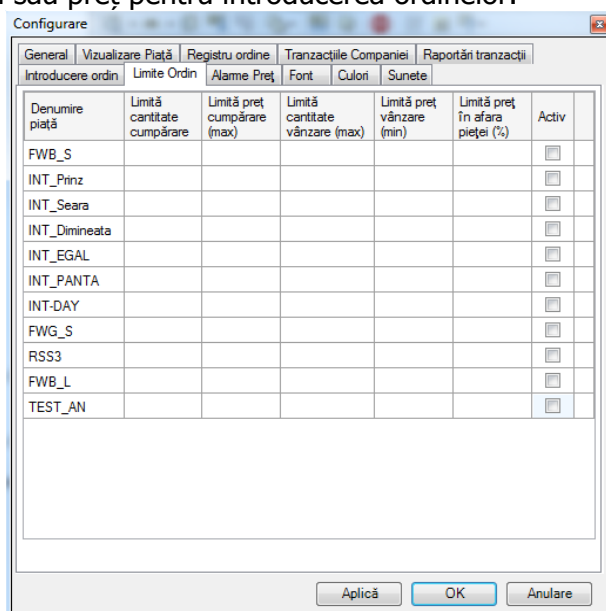

În fereastra apărută, se va completa limitarea dorită iar pentru activarea ei se bifează căsuța corespunzătoare.


Sistemul de Tranzacționare oferă posibilitatea stabilirii de condiții privind limitarea ordinului pentru:


- Cantitate cumpărare (maximă):

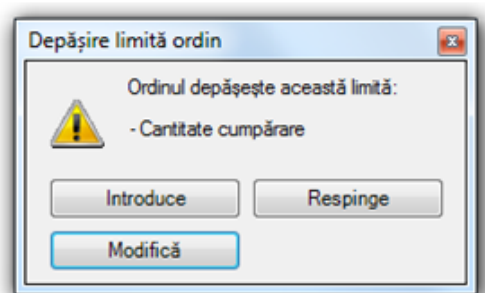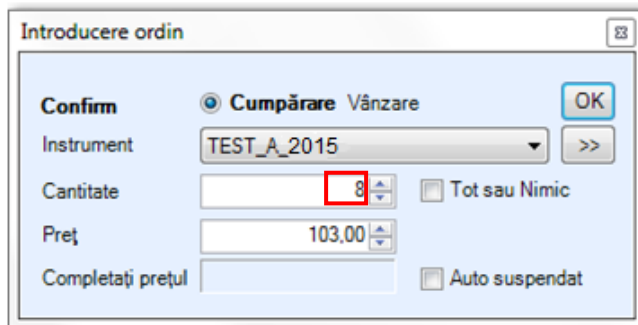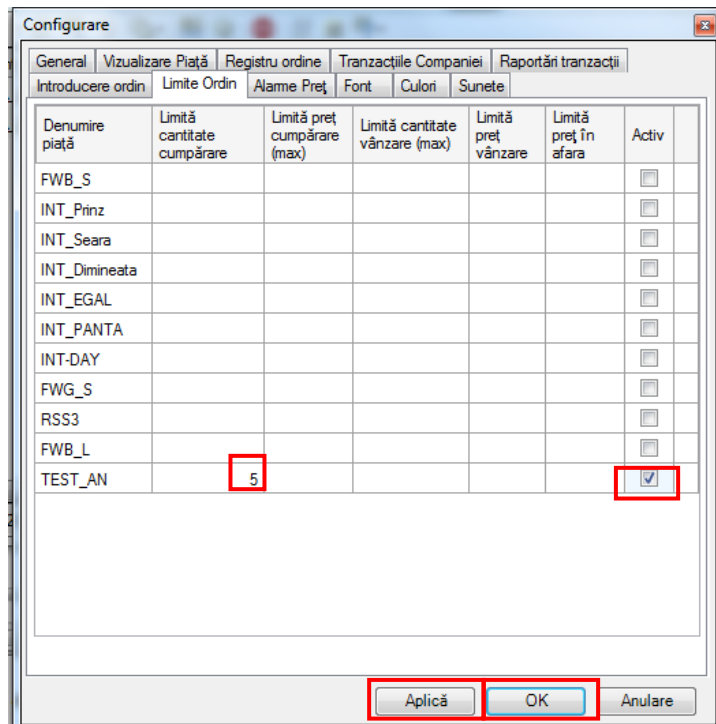



În momentul introducerii unui ordin care nu respectă condiția de limitare stabilită, Participantul va primi automat din partea Sistemului de tranzacționare un mesaj de atenționare privind depășirea limitării și i se oferă posibilitatea introducerii ordinului în piață, modificării respectiv respingerii acestuia.

- Preț cumpărare (maxim):

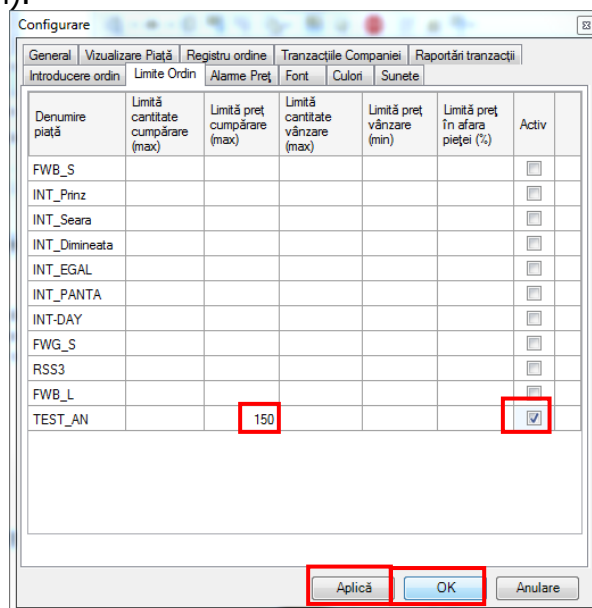


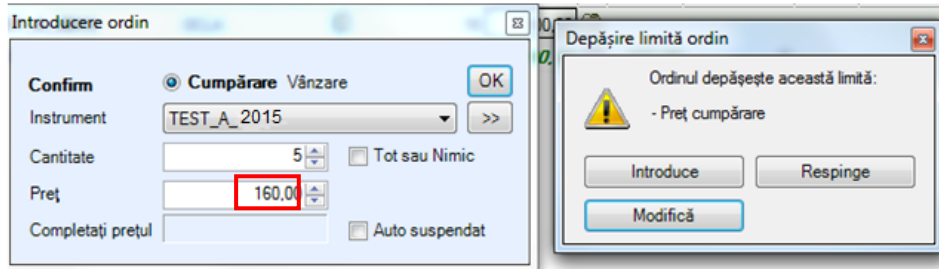

- Cantitate vânzare (maximă):

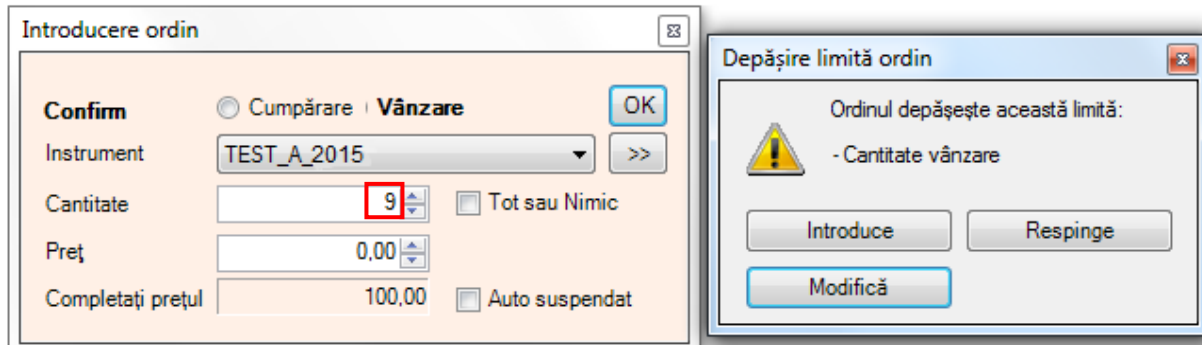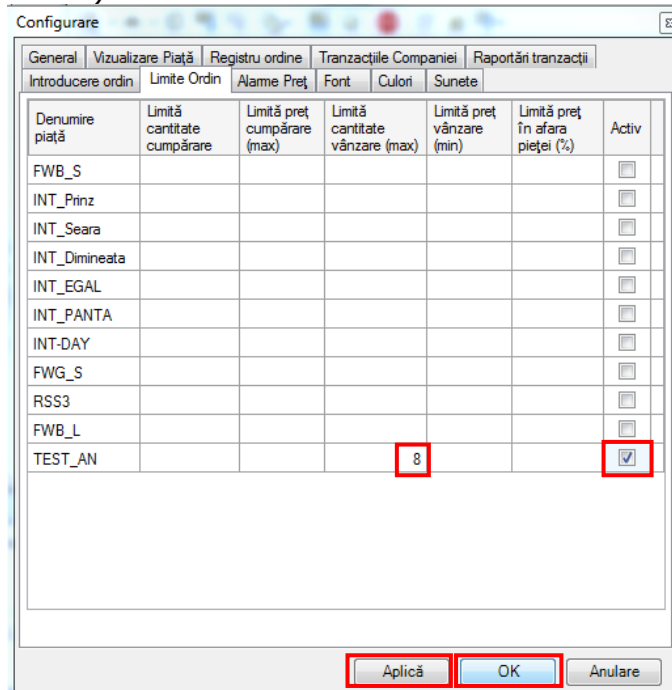

- Preț vânzare (minim):

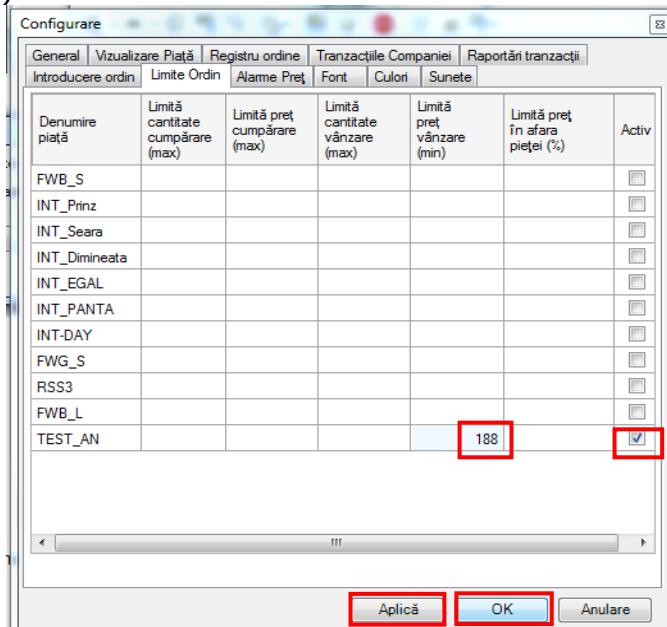

Introducere ordin

Confirm Cumpărare **Vânzare**

Instrument: TEST_A_2013

Cantitate: 2 Tot sau Nimic

Preț: 187,00

Completați prețul: 100,00 Auto suspendat

Depășire limită ordin

Ordinul depășește această limită:
- Preț vânzare

În cazul în care se dorește anularea limitării, din meniul „Configurare” - fereastra „Limitare Ordin” se șterge limitarea introdusă și se apasă butonul „Aplică”.

Punând condiții de preț pentru cele mai bune oferte de cumpărare și/sau vânzare la opțiunea „Alarمة preț”, participantul primește mesaje de avertizare în momentul în care sunt îndeplinite condițiile impuse.

3.11. MENIUL „RAPOARTE”

3.11.1. Statistici

Din acest meniu prin selectarea pieței, instrumentului și perioadei se pot vizualiza date statistice curente și/sau istorice privind instrumentele tranzacționate.

Rapoarte

Statistici zi | Tranzacții la piață | Istoric ordine | Tranzacțiile Companiei

Piață: TEST_AN Instrument: TEST_A_2015 De la data: 2015-01-06 La data: 2015-01-06

Data	Instrument	Deschidere	Ultimul preț	Minim	Maxim	Rglrz	Tranzacții	Cantitate	Cantitate tranzacție	P/D
2015-01-06	TEST_A_2015	100	100	100	100	0	1	11	9636000	11

Valoarea totală a tranzacțiilor încheiate pentru instrumentul respectiv

P/D – poziții deschise

Cantitate – număr de contracte tranzacționate

Tranzacții – numărul de tranzacții încheiate

Maxim – Prețul maxim de tranzacționare

Minim – Prețul minim de tranzacționare

Data sesiunii de tranzacționare


Codul de identificare al instrumentului

Deschidere – Prețul primei oferte introdusă pentru care există ofertă de răspuns care să conducă la încheierea

Ultimul Preț – Ultimul preț de tranzacționare


Sistemul de Tranzacționare păstrează detaliile privind tranzacțiile realizate aferente tuturor instrumentelor.

3.11.2. Tranzacții încheiate pe PCCB-NC

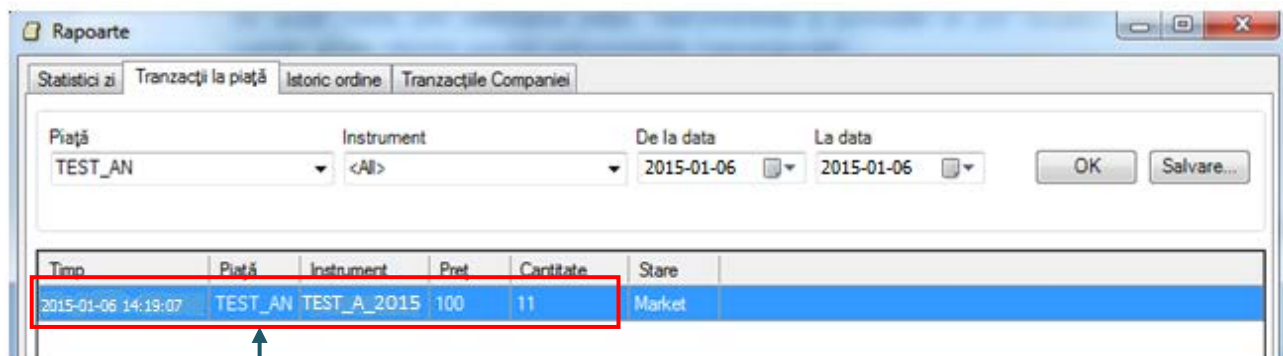

În fereastra prezentată sunt afișate toate tranzacțiile încheiate în data de 06.01.2015 pentru piața TEST_AN.


Se pot vizualiza toate tranzacțiile încheiate pe un instrument, într-o perioadă specificată prin selectarea datei de la care și a datei până la care se dorește afișarea tranzacțiilor:




Pentru fiecare tranzacție este afișat prețul și cantitatea.

3.11.3. Istoric ordine

Din meniul **Rapoarte** se accesează **Istoric ordine** care conține informații despre evoluția ordinelor proprii pe parcursul sesiunii de tranzacționare (introducere, anulare, suspendare/activare, corelare parțială/totală, modificare). Se consultă datele aferente sesiunii curente de tranzacționare, în perioada selectată.

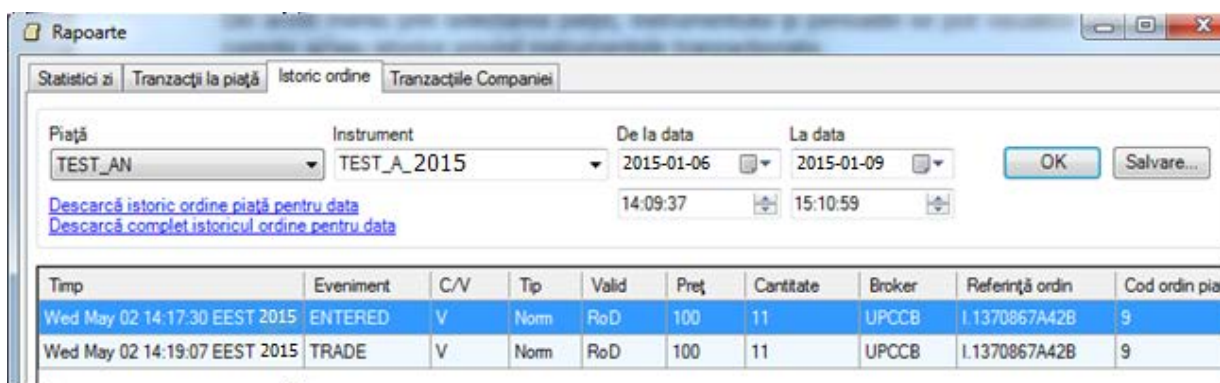

Acest meniu poate fi consultat numai în situația în care piața este în starea Close. Dacă piața este în starea Open se va obține următorul mesaj de eroare:

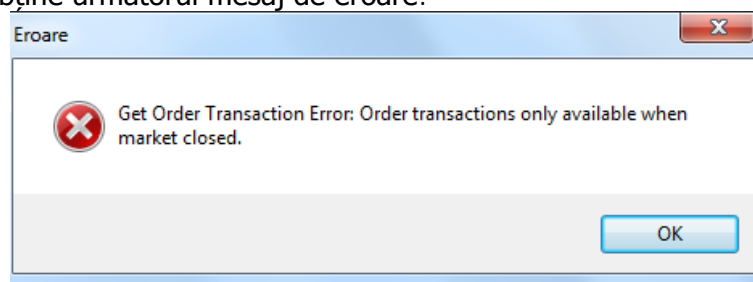

3.11.4. Tranzacțiile Participantului încheiate pe PCCB-NC



În fereastra prezentată sunt afișate toate tranzacțiile proprii aferente sesiunii de tranzacționare selectate.

3.12. FUNCȚII GENERALE

Pentru a putea lucra simultan cu mai multe ferestre se apasă butonul . Acest buton este accesibil în ferestrele „Pietțe”, „Registru ordine”, „Tranzacțiile companiei”, „Știri”.


Pentru a exporta date în CSV se apasă butonul .

Toate ferestrele care afișează prețuri, ordine, tranzacții și mesaje sunt automat actualizate.

Pentru afișarea instrumentelor active în fereastra „Pietțe”, se va selecta butonul .


Pentru o afișare optimă a informațiilor prin redimensionarea automată a coloanelor se apasă butonul .

În bara de jos a aplicației este afișat ceasul Sistemului de tranzacționare.




Comenzi rapide

Următoarele comenzi rapide sunt disponibile pentru accesarea rapidă a unora dintre ferestrele aplicației și se regăsesc în meniul „Asistență” din bara de sus:

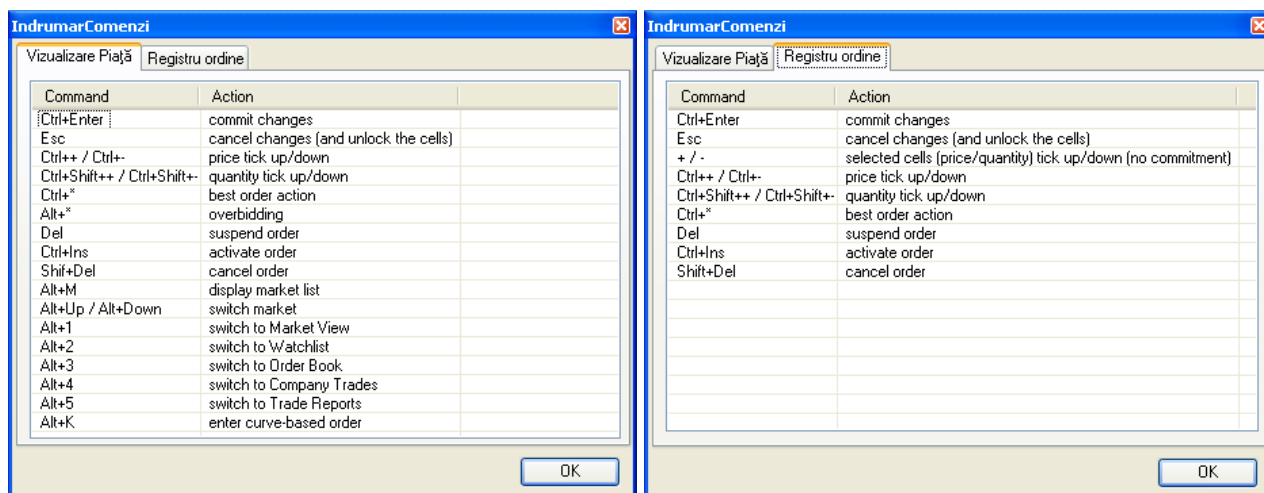


Culoarea verde a acestui simbol indică faptul că legătura dintre browser și piață este stabilă iar intervalul de actualizare a informațiilor este cel afișat în stânga semnului.


Culoarea neagră a aceluiași simbol indică faptul că legătura între Sistemul de Tranzacționare și stația de lucru a participantului la piață este pierdută.


În cazul situațiilor de deconectare descrise, se vor selecta butoanele **OK** de confirmare a erorii/eșecului și apoi din bara de meniuri selectează butonul "Deconectare" . Această acțiune va permite reconectarea, imediat ce cauzele erorii/eșecului au fost îndepărtate.

4. DECONECTAREA DE LA MODULUL DE TRANZACȚIONARE

Pentru deconectarea de la Modulul de Tranzacționare al Sistemului de Tranzacționare al PCCB-NC se selectează din bara conținând meniurile aferente diferitelor funcționalități comanda de final, respectiv "Deconectare".

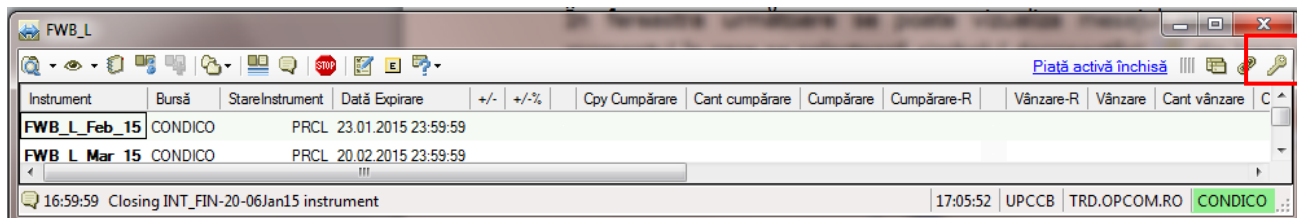

În fereastra următoare se poate vizualiza mesajul pentru confirmarea deconectării primit în momentul în care se selectează simbolul deconectării  din bara principală a aplicației.

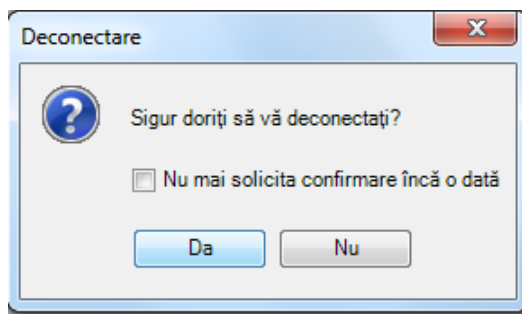

Atât în cazul întreruperii accidentale a legăturii cu Sistemul de Tranzacționare cât și în cazul deconectării voite trebuie selectată comanda "Deconectare". În cazul în care nu a fost selectată această comandă, la reluarea procesului de conectare Sistemul de Tranzacționare va afișa următorul mesaj:



La primirea acestui mesaj de eroare se recomandă selectarea comenzii "Deconectare" și reluarea procesului de conectare conform precizărilor din capitolul 2 al prezentului Ghid.